

## **Demande CACSI**

### **Convention d'auto consommation sans injection**

Ce document indique les différentes données administratives et techniques à fournir par un Demandeur, dans le cadre d'une demande de raccordement au Réseau Public de Distribution d'électricité basse tension géré par Gignac Energie, d'une Installation de Production de type photovoltaïque, de puissance de raccordement inférieure ou égale à 36 kVA et avec souhait de bénéficier de l'obligation d'achat.

Le formulaire fait également office de demande de contrat d'achat auprès de GIGNAC ENERGIE.

Le détail des pièces à joindre est fourni en page 6.

**Seules les pages 2 à 5 du formulaire, avec date et signature en page 5, sont à retourner avec les pièces demandées à GIGNAC ENERGIE par mail, courrier ou directement à l'accueil.**

## A : CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE DE RACCORDEMENT

Pour établir le Contrat de Raccordement, d'Accès au Réseau Public de Distribution et d'Exploitation (CRAE) et la Proposition de Raccordement (PDR), Gignac Energie vous remercie de compléter le formulaire suivant ; nous vous recommandons vivement de le faire avec l'aide de votre installateur.

Les pièces à joindre ainsi que les champs du présent document marqués d'un \*, sont considérés par Gignac Energie comme obligatoires pour obtenir la complétude du dossier.

Les données concernant uniquement l'obligation d'achat sont identifiées en jaune.

## B : INTERVENANTS

### B1 : Demandeur du raccordement

- ☐ Particulier (préciser : M, Mme, etc.) \* .....
- ☐ Société ou entreprise \* .....
- Le cas échéant, représenté par M. ou Mme<sup>1</sup> ..... dûment habilité(e) à cet effet
- Forme juridique<sup>2</sup> : \* ..... Type d'entreprise<sup>3</sup> : ME PME ETI.....GE
- Secteur économique principal (niveau du groupe 4 de la NACE)<sup>4</sup> : \* .....
- ☐ Collectivité territoriale ou service de l'État \* .....
- Le cas échéant, représenté par M. ou Mme<sup>5</sup> ..... dûment habilité(e) à cet effet
- SIRET du budget<sup>6</sup> : \* ..... Code service : ..... Code engagement : .....

### Adresse actuelle

N° et nom de la voie : \* .....

Code postal : \* ..... Commune : \* .....

Téléphone 1 : \* ..... Téléphone 2 : .....

Mail : ..... (du producteur)<sup>7</sup>

Le producteur est le propriétaire du bâtiment d'implantation (existant ou à construire) \* :

- ☐ Oui
- ☐ Non → fournir le nom du propriétaire du bâtiment (s'il existe) ou de la parcelle (si le bâtiment est à construire)<sup>8</sup> \* : .....

### B2 : Tiers habilité (qui assure tout ou partie du suivi de la demande de raccordement)

Le Demandeur du raccordement a-t-il habilité un tiers pour cette affaire ? \* ☐ Oui ☐ Non

Si OUI, indiquer le type d'habilitation : \*

- ☐ Autorisation<sup>9</sup>
- ☐ Mandat<sup>10</sup> Dans le cadre de ce mandat, pour le raccordement de l'Installation de Production décrit dans ce formulaire, le Demandeur du raccordement donne pouvoir au tiers mandaté de :
- ☐ signer en son nom et pour son compte le CRAE et la PDR, celle-ci étant rédigée au nom du :
- ☐ mandant (le producteur)
- ☐ mandataire, au nom et pour le compte du mandant
- ☐ procéder en son nom aux règlements financiers relatifs au raccordement

Dans le cas d'une demande de raccordement simultanée Consommation plus Production, un seul mandat peut être délivré à un tiers, qui sera l'interlocuteur de Gignac Energie et agira au nom et pour le compte du Demandeur pour l'ensemble.

Personne / société habilitée : .....

Le cas échéant, représenté par M. ou Mme<sup>11</sup> ....., dûment habilité(e) à cet effet

Adresse : \* .....

Code postal : \* ..... Commune : \* .....

Téléphone 1 : \* ..... Téléphone 2 : .....

Mél. : \* .....

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à GIGNAC ENERGIE.

Vous pouvez aussi pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

## B : INTERVENANTS (suite)

### B3 : Installateur (qui réalise l'Installation de Production)

L'installateur est : \*

- ☐ Le Demandeur  
☐ Le tiers habilité  
☐ Une tierce entreprise (préciser son nom) : \* .....  
Téléphone : \* .....  
Mail : .....

## C : LOCALISATION DU CHANTIER

Nom du Site de production<sup>12</sup> : .....  
SIRET du Site de production \* (sauf si le Demandeur est un particulier) : .....  
Adresse : \* .....  
Code postal : \* ..... Commune : \* .....  
L'Installation est prévue : \* ☐ sur un immeuble ou un Site collectif <sup>13</sup> ☐ sur un Site individuel  
Données cadastrales \* : n° de section : ..... n° de parcelle : .....

## D : RACCORDEMENT ACTUEL AU RÉSEAU

**D1 : Le Site est actuellement raccordé au Réseau Public de Distribution (RPD) pour un usage de consommation et c'est le titulaire du contrat correspondant qui sera le producteur**

☐ OUI

Avec une puissance souscrite : \* ..... kVA

N° de PdL (Point de Livraison)<sup>14</sup> : \* .....

Nom du titulaire<sup>15</sup> : \* .....

Informations sur le raccordement actuel (*uniquement s'il s'agit d'un Site individuel*) :

- L'Installation est prévue sur le bâtiment actuellement desservi par ce contrat \* : ☐ Oui ☐ Non
- Le branchement électrique au réseau existant est de type<sup>16</sup> \* :  
☐ Aérien (voir photos 1 et 2)  
☐ Aéro-souterrain (voir photo 3) ou souterrain
- Le branchement électrique dispose d'un coffret extérieur accessible depuis le domaine public \* :  
☐ d'un modèle plutôt large (54 cm et plus, voir photo 4)  
☐ d'un modèle moyennement large (35 cm, voir photo 5)  
☐ d'un modèle plutôt étroit (23 cm, voir photo 7)  
☐ sur poteau (voir photo 6), le compteur pouvant être apparent (voir photo 8)  
☐ non, pas de coffret extérieur ni de compteur extérieur apparent
- Le Compteur du branchement est installé \* :  
☐ à l'intérieur du bâtiment (voir photos 10 et 11)  
☐ dans un coffret extérieur (voir photos 4, 5, 6 et 9)  
☐ en extérieur sur domaine public, hors coffret (voir photo 8)
- Le disjoncteur du branchement est installé \* :  
☐ dans un coffret extérieur (voir photo 9)  
☐ sur panneau à l'intérieur du bâtiment (voir photo 10 et 11)

Un espace d'au moins 1 m x 1 m<sup>17</sup> à proximité du panneau est disponible<sup>18</sup> \* : ☐ Oui ☐ Non

Le panneau est dans un emplacement conforme à la C 14-100 :

dans une pièce ou local autorisé<sup>19</sup> \* :

sans proximité d'eau, chaleur ou gaz<sup>20</sup> \* :

☐ Oui ☐ Non  
☐ Oui ☐ Non

☐ **NON** <sup>21</sup> (« Demandeur sans contrat consommation » ou « construction neuve avec demande consommation + production »<sup>22</sup>)  
La tranchée en domaine privé, la fourniture et la pose du fourreau (diamètre 75 mm) seront réalisées par vos soins<sup>23</sup> \* :  
☐ Oui (recommandé) ☐ Non  
Distance entre les emplacements (prévus ou existants) du coffret de coupure en limite de parcelle et du Compteur de production = ..... mètres<sup>24</sup> \*

**D2 : Existe-t-il une Installation de Production déjà raccordée ou en cours d'instruction sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale\*?**

☐ NON  
☐ OUI → N° de CRAE (ou CARD-I) du ou des contrats existants : \* .....

## E : CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

### E1 : Caractéristiques générales du projet

**Préciser\* la puissance-crête installée (généralement, une seule à renseigner)**

→ en intégration au bâti : ..... kWc  
→ sans intégration au bâti, mais respectant les critères généraux d'implantation : ..... kWc

**Rappel : seules les Installations sur bâtiment sont éligibles à l'obligation d'achat (Décret n° 2016-691 du 28 mai 2016)**

Surface totale des panneaux..... m<sup>2</sup>

Technologie des panneaux\* :

|                                                      |                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Silicium polycristallin     | <input checked="" type="checkbox"/> Couche mince à base de tellure de cadmium |
| <input type="checkbox"/> Silicium monocristallin     | <input type="checkbox"/> Couche mince à base de cuivre, d'indium, de sélénium |
| <input checked="" type="checkbox"/> Silicium amorphe | <input type="checkbox"/> Couche mince à base de composés organiques           |

**Coordonnées géodésiques des 4 points extrémaux du champ PV (au format xx°yy'zz,zz'')\* :**

Point 1 : Latitude = ..... Longitude = ..... Point  
2 : Latitude = ..... Longitude = ..... Point 3 :  
Latitude = ..... Longitude = ..... Point 4 :  
Latitude = ..... Longitude = .....

(Valeur Q) <sup>25</sup> : \* ..... kWc

**Affaires liées à la valeur Q et/ou au(x) document(s) d'architecte<sup>26</sup>\* :**

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| N° d'affaire raccordement : ..... | N° de contrat d'achat : BTA..... |
| N° d'affaire raccordement : ..... | N° de contrat d'achat : BTA..... |
| N° d'affaire raccordement : ..... | N° de contrat d'achat : BTA..... |
| N° d'affaire raccordement : ..... | N° de contrat d'achat : BTA..... |

Le projet nécessite une **Autorisation d'Urbanisme** de type\* :

|                                                |                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Déclaration Préalable | <input type="checkbox"/> Autre type d'autorisation administrative |
| <input type="checkbox"/> Permis de Construire  | <input type="checkbox"/> Aucune                                   |

### E2 : Caractéristiques techniques du Site

**Puissance maximale de l'Installation ( $P_{max}$ )<sup>27</sup> : \* ..... kVA**

**Type de raccordement au RPD souhaité\* :** ☐ Monophasé (≤ 6 kVA) ☐ Triphasé

**Puissance de raccordement en injection ( $P_{racc}$ )<sup>28</sup> : \* ..... kVA**

En cas de raccordement triphasé, donner la **répartition de cette  $P_{racc}$**  sur chacune des trois phases <sup>29</sup> :  
phase 1 : \* ..... kVA phase 2 : \* ..... kVA phase 3 : \* ..... kVA

**Option de production<sup>30</sup> :** L'Offre de Raccordement est demandée en vue de\* :

☐ L'injection de la totalité de la production  
ou ☐ L'injection du surplus de la production (déduction faite de la consommation)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Emplacement souhaité du PdL production<sup>31</sup> :</b><br><input type="checkbox"/> Au plus près de l'Installation PV (et du PdL consommation du Site s'il existe) <input type="checkbox"/> En limite de la parcelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Existence ou prévision d'un stockage d'énergie électrique<sup>32</sup> :</b> *<br><input type="checkbox"/> Non<br><input type="checkbox"/> Oui → Type de stockage * : <input type="checkbox"/> Batterie <input type="checkbox"/> Hydrogène <input type="checkbox"/> Volant d'inertie<br>Nombre de groupes de stockage : * .....         Energie stockable : * ..... kWh<br>Pmax installée en charge : * ..... kW         Pmax installée en décharge : * ..... kW                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>E3 : Description des onduleurs et des protections</b><br><b>1<sup>er</sup> modèle d'onduleur(s)</b><br>Marque : * .....         Modèle : * .....         Nombre : * .....<br><b>2<sup>ème</sup> modèle d'onduleur(s)</b><br>Marque : .....         Modèle : .....         Nombre : .....<br>La protection de découplage est * :<br><input type="checkbox"/> intégrée aux onduleurs ou <input type="checkbox"/> assurée par un sectionneur automatique,<br>et conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 ou DIN VDE 0126-1-1:2013-08 avec réglage VFR-2014 (découplage à 50,6 Hz)<br><input type="checkbox"/> assurée par une protection de type B1 <sup>33</sup><br>Préciser dans ce cas : Marque : * .....         Modèle : * ..... |  |
| <b>F : APRÈS LE RACCORDEMENT</b><br>Adresse de facturation du solde du raccordement :<br><input type="checkbox"/> Adresse du Demandeur ou du mandataire (la personne ou la société ayant réglé l'acompte)<br><input type="checkbox"/> Autre adresse :<br>M. ou Mme : * .....<br>Adresse : * .....<br>Code postal : * .....         Commune : * .....<br>L'interlocuteur technique (l'exploitant mentionné sur le CRAE ou la Convention d'Exploitation) pour le Site de production sera * :<br><input type="checkbox"/> Le producteur (cas général)<br><input type="checkbox"/> Autre : M. ou Mme : * .....<br>Adresse : * .....<br>Code postal : * .....         Commune : * .....<br>Téléphone(s) : * .....         Mél. : .....    |  |
| <b>G : ECHEANCE SOUHAITEE ET OBSERVATIONS</b><br>Date souhaitée de mise en service de l'Installation <sup>34</sup> : * .....<br>Observations éventuelles : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>H : VALIDATION DES INFORMATIONS</b><br>Gignac Energie établira une Proposition de Raccordement à partir des éléments que vous avez indiqués dans ce formulaire.<br>Date : * .....         Nom et prénom du signataire <sup>35</sup> : * .....<br>Fonction : .....<br>Signature : * .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

## DOCUMENTS À JOINDRE AU FORMULAIRE

| RECAPITULATIF DES PIÈCES À JOINDRE AU FORMULAIRE |                                                                                                                 |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pièce                                            |                                                                                                                 | Est-elle obligatoire ?                                                              |
| 1                                                | Les 4 premières pages du formulaire                                                                             | Oui (dans tous les cas)                                                             |
| 2                                                | Plan de situation                                                                                               | Oui (dans tous les cas)                                                             |
| 3                                                | Plan de masse                                                                                                   | Oui (dans tous les cas)                                                             |
| 4                                                | Titre de propriété du bâtiment d'implantation (s'il existe) ou de la parcelle (si le bâtiment est à construire) | Oui (dans tous les cas)                                                             |
| 5                                                | Contrat de mise à disposition de la toiture                                                                     | Oui si le producteur n'est pas le propriétaire du bâtiment d'implantation           |
| 6                                                | Mandat / autorisation                                                                                           | Oui si appel à un tiers habilité                                                    |
| 7                                                | KBIS                                                                                                            | Oui si le Demandeur est une société                                                 |
| 8                                                | Autorisation d'urbanisme / administrative                                                                       | Oui si l'Installation en nécessite une                                              |
| 9                                                | Attestation d'architecte                                                                                        | Oui s'il en a été établie une dans le cadre de l'annexe 3 de l'arrêté du 9/5/17     |
| 10                                               | Certificat installateur                                                                                         | Oui (en 2017, uniquement si la puissance installée est inférieure ou égale à 9 kWc) |
| 11                                               | Schéma unifilaire de l'Installation                                                                             | Oui si stockage local d'énergie électrique                                          |
| 12                                               | Certificat de conformité des onduleurs                                                                          | Oui (dans tous les cas)                                                             |
| 13                                               | Attestation de Consuel                                                                                          | Oui (dans tous les cas)                                                             |
| 14                                               | Photos                                                                                                          | Oui (dans tous les cas)                                                             |

La réception des documents demandés conditionne le traitement de la demande.

Les documents originaux ne sont pas retournés. Une copie des documents listés ci-dessus est suffisante (ou les documents numérisés si l'envoi est fait par mail).

### Explication des pièces demandées

- Les quatre pages complétées (pages 2 à 5) du présent formulaire avec tous les champs obligatoires, signalés par un \*, dûment renseignés ;
- Un **plan de situation du terrain** permettant de localiser précisément le projet dans la rue ou le quartier : le plan fourni pour la déclaration préalable, le permis de construire... convient a priori (voir exemples plus loin). Ce type de plan s'obtient aisément sur les Sites de services cartographiques (cadastre, geoportail, googlemaps, viamichelin, mappy...).  
Deux points importants pour un plan exploitable :
  - l'échelle doit être bien choisie (pas trop "zoomée" en particulier) pour pouvoir précisément situer le terrain (ou la parcelle) concerné par rapport à la voirie environnante ;
  - le terrain (ou parcelle) concerné doit être clairement marqué ou identifié (repère, cercle...).
- Un **plan de masse** (coté ou précisant l'échelle), **indiquant** les limites de la parcelle, **le bâtiment d'implantation** et l'emplacement existant ou souhaité du coffret en limite de parcelle, ainsi que du compteur de production (voir exemple plus loin) ; Gignac Energie recommande l'utilisation d'un extrait de plan cadastral ([www.cadastre.gouv.fr](http://www.cadastre.gouv.fr)). Cette pièce est à préparer avec soin, l'arrêté du 9 mai 2017 ne permettant pas de modifier le choix du bâtiment d'implantation après qualification de l'affaire.
- Le **titre de propriété** du (ou des) bâtiment(s) d'implantation de l'Installation objet de la demande (s'il existe) : le **dernier avis d'imposition foncière** ou une attestation notariée de propriété sont acceptés. Si le bâtiment est à construire, la pièce à fournir est le titre relatif au terrain.
- Le contrat de mise à disposition de la toiture Signé entre le propriétaire et le producteur si celui-ci n'est pas le propriétaire du bâtiment d'implantation.
- Un **mandat** ou une **autorisation**.
- Un **KBIS** si le Demandeur est une société.

8. L'arrêté de **permis de construire** (si implantation sur un bâtiment à construire)  
ou la **déclaration préalable (DP) de travaux** (comprendre : certificat de non-opposition au projet ; toutefois le récépissé de dépôt de la DP peut suffire à cette étape si la puissance de raccordement ne dépasse 6 kVA sur aucune phase) : elle suffit généralement pour l'implantation sur un toit existant,  
ou toute autre autorisation administrative requise.  
Si cette Autorisation d'Urbanisme fait l'objet d'une opposition des riverains dans les délais légaux (après affichage terrain), il est nécessaire de prévenir Gignac Energie.

9. Une **attestation d'architecte**, dans les cas d'exception à la règle des 100 mètres pour établir le contour des Sites d'implantation, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté du 9 mai 2017.

10. Un **certificat** attestant de la qualification ou de la certification professionnelle **de l'installateur**, conformément aux dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 mai 2017 ; ce certificat est à fournir à partir du 01/10/2017 pour une puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc et à partir du 01/01/2018 pour toute puissance installée.

11. Un **schéma unifilaire de l'Installation de Production**, à fournir en cas de présence de stockage d'énergie et qui indique :
- l'ensemble des onduleurs, le dispositif de sectionnement à coupure certaine, l'organe de découplage du Site (si protection de type B1 ou sectionneur automatique) ;
  - le raccordement des auxiliaires et du dispositif de stockage, ainsi que les connexions éventuelles aux équipements de consommation secours.

L'arrêté du 9 mai 2017 impose la mise en place d'un dispositif technique permettant de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement de l'Installation de Production.

12. Un certificat de conformité des onduleurs.

13. Une attestation de Consuel.

14. Des **photos** : pour le cas des Demandeurs déjà raccordés au réseau (avec contrat de consommation), Gignac Energie a défini des modifications-types de branchement, permettant de déterminer, en fonction de la situation existante et du besoin exprimé, les travaux à réaliser et le coût associé. Cela permet de réaliser le chiffrage à distance dans une large majorité des cas, donc d'envoyer plus vite la Proposition de Raccordement et le CRAE. Pour analyser la demande, Gignac Energie a néanmoins besoin d'apprécier l'environnement du branchement, et pour cela il est demandé quelques photos, numériques de préférence : une résolution XGA (1024 x 768) suffit largement.

Nous vous demandons (voir la planche d'exemples plus loin ; n'hésitez pas à en envoyer plus que ce qui est demandé ci-dessous, surtout en cas de doute) :

- en extérieur, une photo du branchement avec du recul,
- une photo du ou des coffrets en limite de parcelle, s'il en existe, porte fermée et si possible porte ouverte,

**À noter qu'un utilisateur peut ouvrir son coffret si celui-ci est équipé d'une serrure rectangulaire, sauf s'il doit pour cela le déplomber :**

(extrait de la norme NF C 14-100)


- une photo du Dispositif de Comptage, avec suffisamment de recul pour apprécier la place disponible pour l'Installation du dispositif supplémentaire (a minima 1 m x 1 m en option "injection en totalité"), ainsi que la conformité de l'emplacement.

S'il s'agit d'un projet sans raccordement existant, nous vous demandons une ou plusieurs **photos de l'environnement du projet** (au moins une prise de la voie publique).

Si, au vu des photos, une étude technique complémentaire se révélait nécessaire, nous prendrions alors contact avec le Demandeur pour une visite sur place.

Celle-ci pourra avoir lieu plus particulièrement dans les cas suivants :

- raccordement en immeuble,
- raccordement sur Installation de Consommation existante de puissance souscrite > 36 kVA,
- réseau sur potelets en toiture,
- coffret existant sur poteau,
- emplacement du tableau de comptage intérieur non conforme (à la norme NF C 14-100, voir schéma ci-dessous),
- ou espace insuffisant pour poser l'extension production à côté.

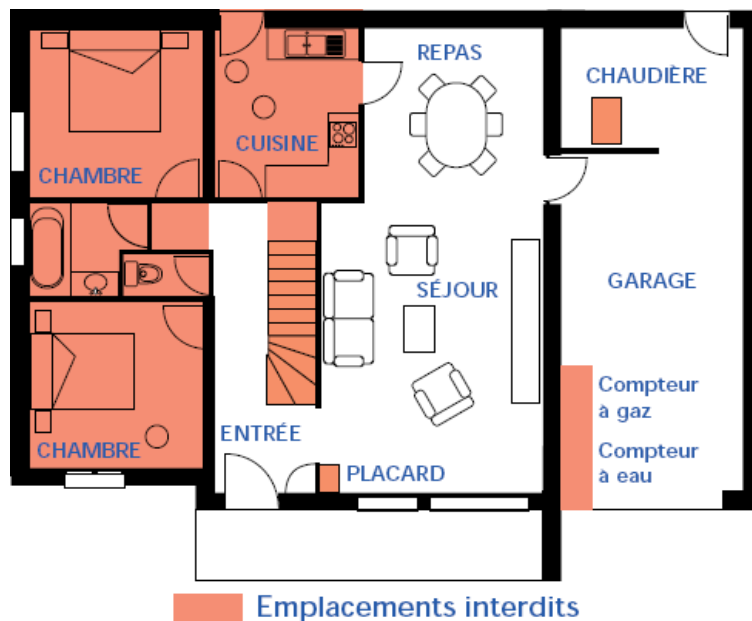

(Extrait de la [fiche SéQuélec n°19](#) "Mise en œuvre des panneaux de contrôle")

#### Pour mémoire :

- au plus tard avec l'accord sur la Proposition de Raccordement, dans le cas d'Installations de puissance  $\leq 6$  kVA par phase nécessitant une déclaration préalable, il faudra fournir le **certificat de non-opposition au projet**, ou à défaut une **attestation d'accord tacite de la mairie** à l'issue du délai d'instruction ;
- avant la mise en service, il faudra fournir une **attestation de conformité** de l'Installation de Production, visée par CONSUEL (le "modèle violet", CERFA 15524, s'il y a un stockage d'énergie associé) ;
- le Producteur doit être obligatoirement titulaire (voir les Conditions Générales du CRAE) d'une **assurance responsabilité civile** couvrant tous les dommages corporels, matériels et immatériels susceptibles de survenir lors du fonctionnement de l'Installation de Production (elle doit clairement mentionner la présence d'une Installation de Production raccordée au RPD).

#### Modalités d'envoi


Formulaire et documents sont à envoyer conjointement par la poste ou par mail.

Si vous devez envoyer ultérieurement des documents complémentaires, merci de préciser les éléments permettant de retrouver votre demande (nom du Demandeur, code postal et commune du Site de production).




### Plan de situation du terrain

Exemples : par [cadastre.gouv.fr](http://cadastre.gouv.fr) sur parcelle construite ou sur parcelles nues

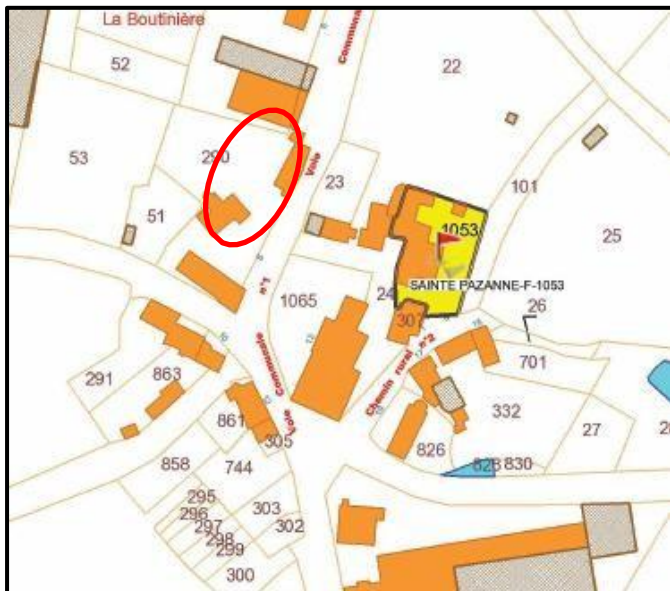


par [geoportail.fr](http://geoportail.fr) (ici : topo IGN)

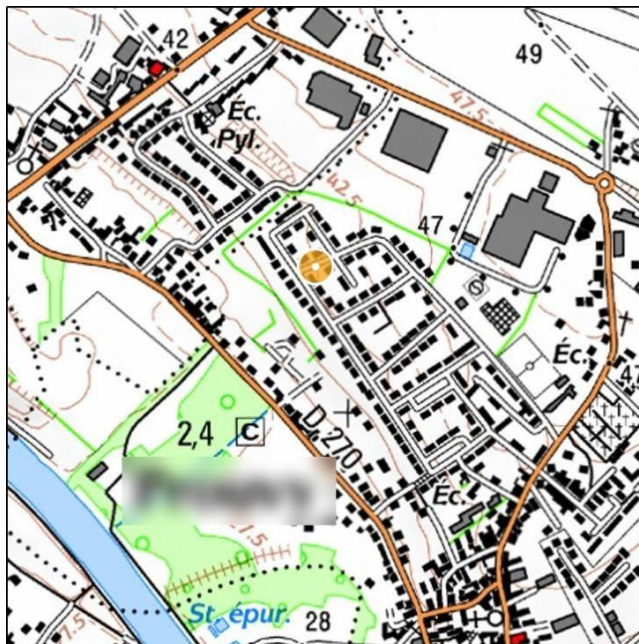

### Plan de masse

C'est un plan qui indique les limites de la ou des parcelles concernées par l'Installation, le bâtiment d'implantation et l'emplacement souhaité du coffret en limite de parcelle(s), ainsi que du compteur de production ; il peut être réalisé à main levée, mais il doit préciser l'échelle ou être coté.


Exemples (par [cadastre.gouv.fr](http://cadastre.gouv.fr) et [geoportail.gouv.fr](http://geoportail.gouv.fr)) :

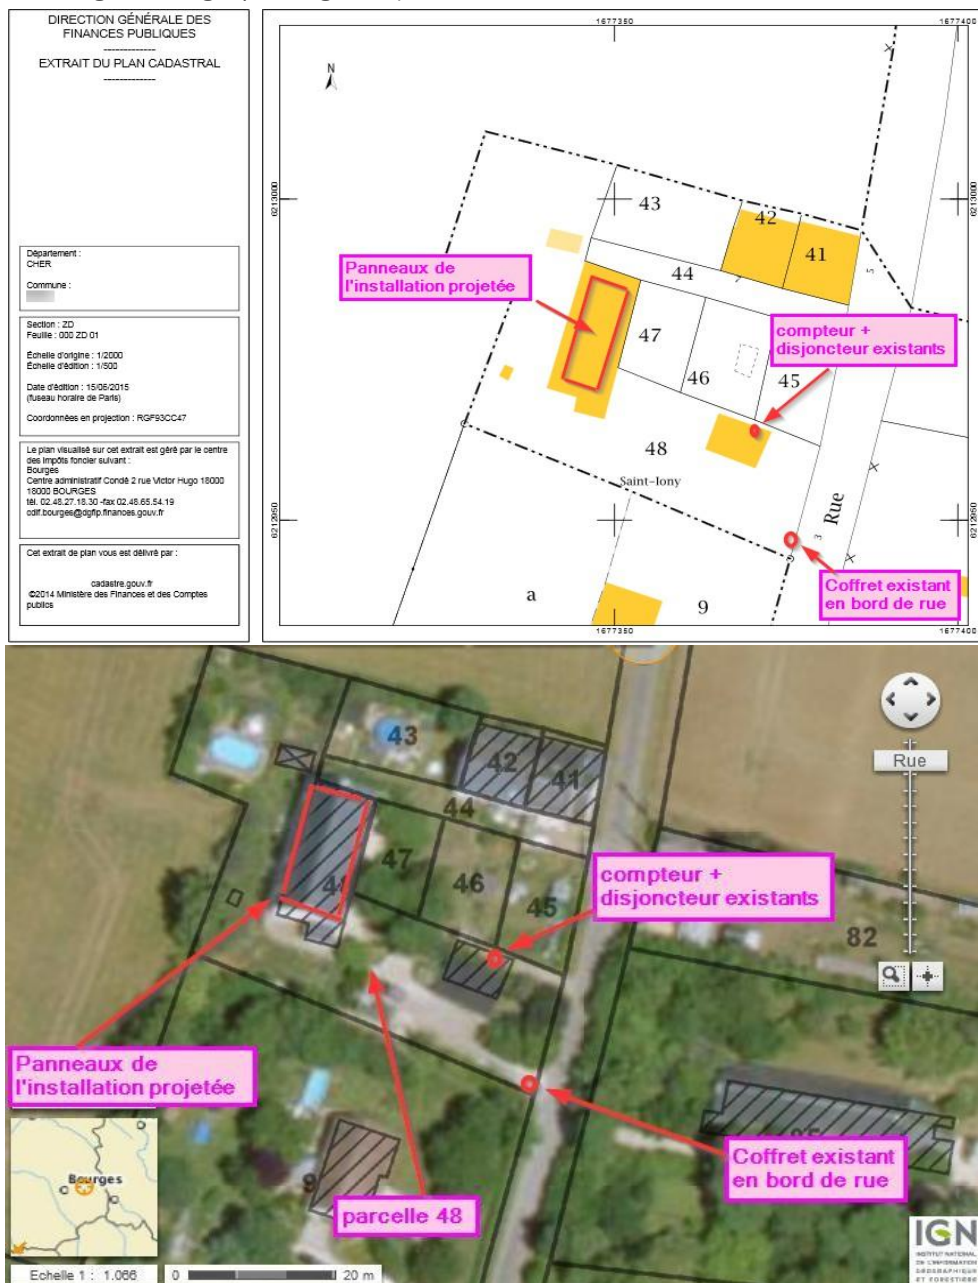

① Nous attirons votre attention sur les deux points suivants :

- l'emplacement définitif du coffret extérieur est conditionné par la proximité du réseau électrique : dans certains cas, il est donc possible que l'emplacement retenu soit différent de votre souhait ; l'emplacement définitif de votre coffret extérieur vous sera précisé dans la Proposition de Raccordement ;
- la longueur d'une liaison privative ne peut dépasser 30 mètres : si besoin, compteurs et disjoncteur seront alors placés en limite de parcelle, à proximité du coffret de branchement.




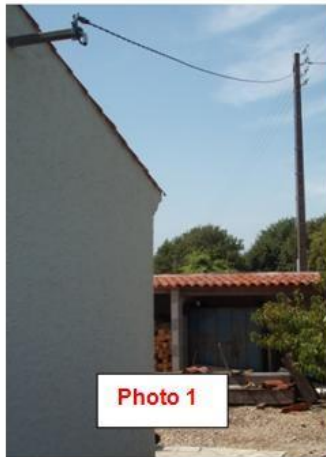

Branchement aérien



Pénétration du câble de  
branchement aérien dans le local

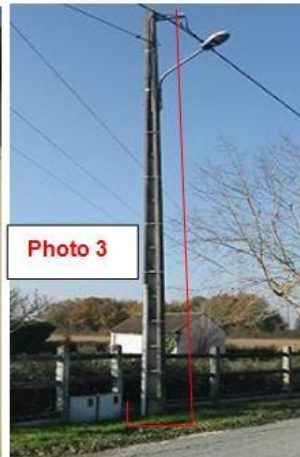

Branchement aéro-souterrain  
(souterrain en partie privative)



Largeur 54 cm, coffret ouvert



Largeur 35 cm, coffret ouvert



Coffret sur poteau, ouvert



Largeur 23 cm



Compteur extérieur  
apparent



Compteur et disjoncteur  
dans coffrets extérieurs  
(généralement dos à dos)



Tableau de comptage intérieur, vu avec recul, permettant de valider la conformité de l'emplacement, et la place disponible pour poser du matériel supplémentaire (option Totalité) ou plus encombrant que celui d'origine (option Surplus avec passage en triphasé)



## AIDE À LA SAISIE DU FORMULAIRE

<sup>1</sup> Préciser le cas échéant la fonction (« Directeur Technique »...).

<sup>2</sup> A choisir entre : ASSOCIATION / EARL / EI / EIRL / EPA / EURL / GAEC / GIE / PROF. LIBERALE / SA / SARL / SARL\_U / SAS / SASU / SCA / SCEA / SCI / SCM / SCOP / SCP / SCS / SEL / SEM / SEP / SIVU / SMC / SNC

<sup>3</sup> ME = Micro-Entreprise, PME = Petite et Moyenne Entreprise, ETI = Entreprise de Taille Intermédiaire, GE = Grande Entreprise.

<sup>4</sup> Le niveau 4 du code NACE est un code à 4 chiffres dont l'arborescence est décrite sur le lien : <https://www.insee.fr/fr/information/2406147>

<sup>5</sup> Préciser le cas échéant la fonction : « Maire »...

<sup>6</sup> Ce SIRET (associé aux codes service et engagement) permettra de dématérialiser l'envoi de la facture des frais de raccordement

<sup>7</sup> Après la mise en service de l'Installation de Production, elle permettra à Gignac Energie de contacter le Producteur. Si le producteur ne dispose pas d'une telle adresse, il peut indiquer celle d'un tiers qu'il autorise à recevoir les index et qu'il aura dûment informé. À tout moment, le producteur pourra changer cette adresse électronique en s'adressant à son conseiller Gignac Energie.

<sup>8</sup> Et produire, en plus du titre de propriété au nom du propriétaire, un contrat de mise à disposition de la toiture signé entre le propriétaire et le Demandeur.

<sup>9</sup> L'autorisation permet d'exprimer la demande de raccordement auprès de Gignac Energie et de prendre connaissance des informations relatives à ce raccordement.

<sup>10</sup> Le mandataire agit au nom et pour le compte du Demandeur : il devient l'interlocuteur de Gignac Energie jusqu'à la mise en service du raccordement, y compris pour les prises de rendez-vous. Tous les courriers lui sont ainsi systématiquement envoyés. Il peut en outre, si les cases du mandat correspondantes sont cochées, signer le CRAE (dans tous les cas rédigé au nom du producteur) et la Proposition de Raccordement, et/ou régler les différents frais liés au raccordement.

<sup>11</sup> À préciser si société : donner alors le titre ou la fonction (par exemple : "Directeur", "ingénieur-conseil"...).

<sup>12</sup> C'est ce nom qui sera repris en page de garde du contrat ; par défaut, c'est le nom du Demandeur qui sera utilisé.

<sup>13</sup> À cocher dans le cas d'une Installation partagée (sur un toit ou un terrain commun) ou à raccorder sur un ouvrage de branchement partagé (colonne d'immeuble collectif)

<sup>14</sup> Référence sur 14 chiffres (indépendante du fournisseur) à relever sur la dernière facture de consommation d'électricité ; si la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA, fournir le n° IDC.

<sup>15</sup> Tel qu'il est écrit sur la dernière facture de consommation d'électricité.

<sup>16</sup> En aérien : les conducteurs arrivent en aérien sur le bâtiment desservi ; en aéro-souterrain, le réseau est aérien sur la voie publique mais les conducteurs arrivent en souterrain au bâtiment desservi.

<sup>17</sup> En cas de choix d'injection de la totalité de la production (en cas de choix d'injection du surplus, l'intervention de Gignac Energie sur le tableau se limitera a priori à remplacer le compteur, s'il n'est pas encore de type communicant).

<sup>18</sup> Disponible moyennant éventuellement des travaux d'aménagement à la charge du Demandeur (exemple : démontage d'étagère, déplacement de robinet ou conduite, passage d'enduit...).

<sup>19</sup> Sont par exemple autorisés : couloir, séjour/salle à manger, bureau, entrée, garage, chaufferie... et interdits : les locaux humides, mal ventilés ou offrant un accès malaisé (salle de bain, cave, escalier, placard...), ainsi que ceux où *la venue inopinée d'un agent du distributeur est susceptible de causer une gêne à l'utilisateur* (lieux d'aisance, chambre à coucher...). Se reporter si nécessaire à la norme NF C 14-100 et à la [fiche SéQuélec n°19](#) ".

<sup>20</sup> Il ne doit pas y avoir de point d'eau (robinet...) à moins de 60 cm, de source de chaleur (chaudière...) à moins de 40 cm ni d'Installation de gaz à moins de 10 cm... Se reporter si nécessaire à la norme NF C 14-100.

<sup>21</sup> Un nouveau branchement spécifique devra alors être réalisé à partir de la voie publique pour le raccordement de l'Installation de Production : le Demandeur sera traité comme un « producteur pur ».

<sup>22</sup> Dans ce dernier cas, ce formulaire vient en complément de celui rempli pour la demande « consommation », et sauf cas particulier à examiner, les données ci-dessous devraient concorder pour les deux raccordements « consommation » et « production ».

<sup>23</sup> Dans les deux cas, Gignac Energie fournit et met en œuvre le câble entre le coffret en limite de parcelle et le panneau de comptage mais le Demandeur peut choisir de (faire) réaliser la tranchée et poser le fourreau, ce qui peut être plus avantageux pour lui en termes de coût, de délais, de logistique...

<sup>24</sup> Si cette distance est supérieure à 30 mètres, le Point de Livraison (donc le disjoncteur de branchement, ainsi que le compteur) est établi en limite de parcelle, et la réalisation de la liaison entre le Point de Livraison et l'Installation de Production est à la charge du Demandeur.

<sup>25</sup> Conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 mai 2017, la puissance Q est définie comme la puissance installée de l'ensemble des autres Installations raccordées ou en projet sur le même Site d'implantation que l'Installation objet du contrat d'achat, et dont les demandes complètes de raccordement au Réseau Public de Distribution ont été déposées dans les 18 mois avant ou après la date de demande complète de raccordement au Réseau Public de Distribution pour l'Installation objet du contrat d'achat. La notion de « même Site » est évaluée au regard des définitions de l'article 2 et des dispositions de l'annexe 3 de cet arrêté.

<sup>26</sup> Conformément au point 8 de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2017, la liste du (des) numéro(s) de demande(s) de raccordement au Réseau Public de Distribution ainsi que le(s) N° de contrat d'achat sont à fournir pour les Installations entrant dans le calcul de la valeur Q ou faisant référence à l'attestation d'architecte.

Si plus de 4 affaires sont concernées, signalez-les dans les observations du pavé G

Si vous ne connaissez pas encore un ou plusieurs numéro(s) de demande(s) de raccordement, saisissez "999" et communiquez-nous le(s) numéro(s) définitif(s) dès que vous en aurez connaissance.

<sup>27</sup> La puissance maximale de l'Installation est définie par la réglementation comme « la somme des puissances unitaires installées des machines électrogènes susceptibles de pouvoir fonctionner simultanément ». Dans le cas de la production photovoltaïque avec obligation d'achat, cette puissance maximale doit être inférieure ou égale à la somme des puissances-crêtes installées.

<sup>28</sup> La puissance de raccordement en injection est définie par le Demandeur comme la puissance maximale qu'il souhaite injecter ou pouvoir injecter au Réseau Public de Distribution ; elle ne peut pas dépasser 6 kVA en monophasé.

<sup>29</sup> Les trois valeurs doivent être inférieures ou égales à 12 kVA et le déséquilibre entre deux phases ne peut pas dépasser 6 kVA. Gignac Energie rappelle l'intérêt du Demandeur à équilibrer au mieux son Installation triphasée, pour limiter les frais de raccordement et les risques de surtension.

<sup>30</sup> Un "Demandeur sans contrat de consommation" ne peut choisir que l'option "injection en totalité" ; par ailleurs, l'option "vente du surplus" n'est possible que si le Demandeur est aussi le titulaire du contrat de consommation.  
L'option de production ne pourra plus être modifiée après la mise en service,

<sup>31</sup> Si le producteur n'est pas présent sur le Site, il peut avoir intérêt à accéder facilement à son panneau de comptage depuis la voie publique.

<sup>32</sup> Pour l'éligibilité à l'obligation d'achat photovoltaïque, l'arrêté tarifaire du 9 mai 2017 impose la mise en place d'un dispositif technique permettant de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement de l'Installation de Production. S'il y a présence d'un dispositif de stockage, merci de fournir le schéma unifilaire de l'Installation.

<sup>33</sup> Elle doit être d'un type apte à l'exploitation.

<sup>34</sup> Cette date permet à Gignac Energie d'apprécier l'état d'avancement du projet mais peut être incompatible avec nos délais d'étude et de réalisation ou ceux d'autorisations administratives. Si en particulier des travaux sur le domaine public sont nécessaires, Gignac Energie engage, pour le compte du Demandeur, les démarches pour l'obtention d'autorisations administratives qui peuvent nécessiter un délai de plusieurs semaines ; s'il y a lieu, une autre date sera fixée en commun.

<sup>35</sup> Le signataire est le Demandeur du raccordement ou le tiers mandaté.